

平成 30 年 1 月 吉日

お客様各位

国際空港上屋株式会社

特殊保管施設ご利用方法の一部変更について（お知らせ）

拝啓 貴社におかれましては益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。平素より弊社業務運営へ格別のご高配ならびにご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。

さて、標記の件につきましては、弊社ではこの度、平成 30 年 2 月 1 日より「成田空港温度管理専用上屋(CCC)」の供用を開始することに伴い、下記の通り、特殊保管施設ご利用方法の一部変更をご案内申し上げます。

今後ともより一層のサービス向上に努め、お客様のご期待に沿えるよう取り組んで参りますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

1. 温度管理貨物に係る NACCS 蔵置コードの変更

■ NACCS 蔵置コード利用開始日：平成 30 年 2 月 1 日 0:00 より

庫名	施設	設定温度	NACCS 蔵置コード
冷凍庫	CCC	-20℃	FRZ
冷蔵庫	CCC	+5℃	FRC
定温庫（新）	CCC	+1℃～+20℃	FRL
薬品庫 1（新）	CCC	+15℃～+25℃	MEM
薬品庫 2（新）	CCC	+2℃～+8℃	MEC
中温庫	A 棟	+15～+19℃	FRM

なお、現行のマイナス温度帯（-5℃冷凍庫(FRZ-5)及び-15℃冷凍庫(FRZ-15)）は、2 月 1 日より -20℃冷凍庫(FRZ)に変更します。

2. 温度管理貨物の引渡し方法の変更

■ 蔵置場所にかかわらず、温度管理貨物のフォークリフトによる引取車両への積込作業は、弊社による基本サービスとしてご提供致します。

■ 温度管理貨物の搬出上屋は、原則、蔵置上屋からの搬出になりますので、予めご了承頂けますようお願い致します。


3. 成田空港温度管理専用上屋(CCC)のご利用方法

■ 2 月 1 日より供用開始となります。なお、同施設の供用開始に伴う貨物の移動は、前日夜間に順次移動します。蔵置場所変更の希望が有る場合は、事前にご連絡願います。

■ 貨物搬出の手続きは、A 棟搬出受付カウンターで手続き後、対象貨物を同施設よりお引渡し致します。フォークリフトによる積込が不要な小口貨物等は、同施設内の小口搬出エリアでお引渡し致します。

- 保管貨物の内容点検及び貨物取扱の手続きは、A棟搬出受付カウンターで受付後、同施設受付にて、入場手続きをお願い致します。
- 薬品庫の利用につきましては、薬品貨物に影響を及ぼす恐れがある次に掲げる品目はご依頼をお断りさせていただきます。なお、下記品目に含まれない場合であっても、弊社で不適切貨物であると判断した場合、その旨をご連絡の上、お断りさせて頂く場合がありますので、予めご了承頂きたく宜しくお願い致します。
  - ・ 生鮮貨物（果物・野菜・花き類・魚・肉など）
  - ・ 危険物
  - ・ 動物、生き物
  - ・ その他、他の貨物に影響を及ぼす可能性のある貨物 など
- お客様・運送業者様の引取車両の乗り入れは、下図の通り、各車両駐車帯に駐車頂けますようお願い致します。なお、当施設内へのフォークリフト等の乗り入れは各車両駐車帯を除き、禁止とさせていただきます。

**【トラックヤード搬出エリア イメージ図】**

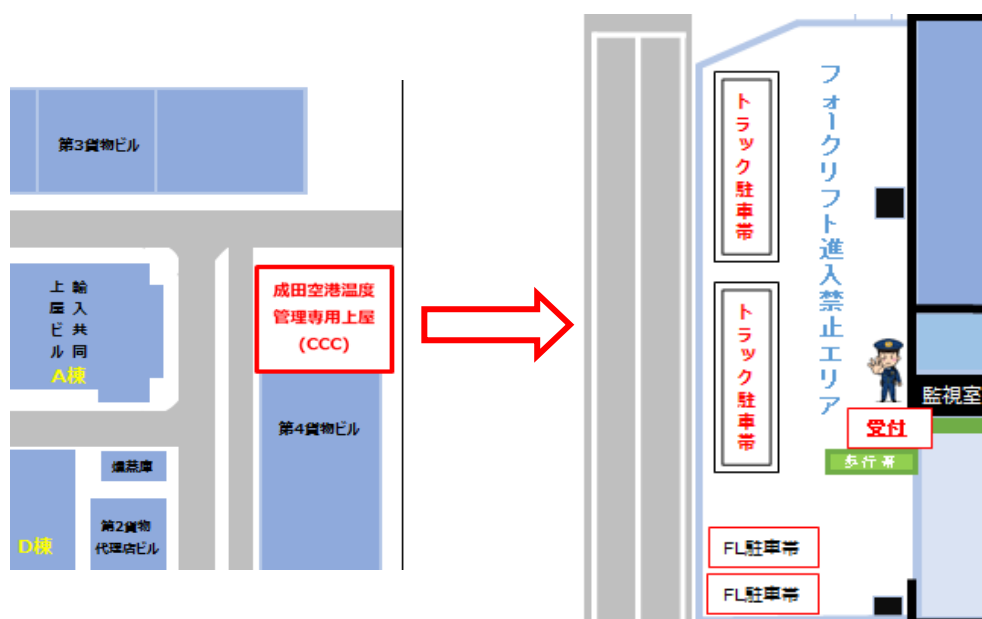

4. 温度管理貨物の蔵置指示方法の一部変更
  - (1) 依頼書をご利用のお客様 (別紙①参照)
  - (2) IACT CARGO SERVICE (WEB)をご利用のお客様 (別紙②参照)
  - (3) HMI メッセージでの依頼をご利用のお客様 (別紙③参照)
5. 問い合わせ先
 

国際空港上屋㈱ 搬出課(A棟)受付 TEL: 0476-32-8411

以上

## 別紙① 依頼書をご利用のお客様

### 1. 新依頼書フォーム

- 混載貨物取扱依頼書：付録① 参照
- 貨物蔵置取扱依頼書：付録② 参照

### 2. 利用開始日（依頼受付開始日）

- 2月1日到着分より、1月29日(月)10:00から受付開始

なお、新依頼書フォームは1月25日(木)10:00より、弊社A棟搬出受付カウンターで配布します。

### 3. 注意事項

- 1月31日到着分までの温度指示は、現行通りの依頼方法となります。
- 利用開始日前に新依頼書フォームを使用された場合は、適切な温度指示を受けられないことがあります。
- 2月1日到着分より、現行の-5℃冷蔵庫および-15℃冷蔵庫の指示された場合、-20℃冷凍庫として受付させていただきます。

ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡をお願い致します。

国際空港上屋(株) 搬入1課(A棟)OLT TEL：0476-32-8408

以上

# 混載貨物取扱依頼書 (IACT 原本)

年 月 日

国際空港上屋 (株) 御中

A棟：電話 32-8408 <外線>

依頼者	混載業者名	担当者	電話番号
-----	-------	-----	------

到着便名	成田到着日	運送状番号 (M / AWB)
------	-------	-----------------

H / AWB NO.	個数 / 重量	品 名	取扱指示 (特殊保管)
—			
—			
—			
—			
—			

特記事項 ----- ----- -----
---------------------------------

※ 特殊保管及び特別な指示がある場合には、必ず取扱指示に記入して下さい。

受 付
受付日時

特殊保管施設

- 冷蔵庫 (+5℃)
- 薬品庫1 (+15℃～+25℃)
- 薬品庫2 (+2℃～+8℃)
- 冷凍庫 (-20℃)
- 定温庫 (+1℃～+20℃)
- 中温庫 (+15℃～+19℃)
- 貴重品庫
- 動物室

当社記入欄	
処 理	NACCS
:	:

# 貨物蔵置取扱依頼書 (IACT原本)



国際空港上屋(株) 御中

年 月 日

依頼者	会社名	担当者名	電話番号
-----	-----	------	------

到着便名	到着日	運送状番号(M/AWBNo)	H/AWBNo
個数/重量		K G L B	品名

依頼者記入	<p>上記の貨物を次のとおり取扱って下さい。</p> <p>1. 特殊保管施設は</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 冷蔵庫 (+5℃)</li> <li><input type="checkbox"/> 薬品庫 1 (+15℃～+25℃)</li> <li><input type="checkbox"/> 薬品庫 2 (+2℃～+8℃)</li> <li><input type="checkbox"/> 冷凍庫 (-20℃)</li> <li><input type="checkbox"/> 定温庫 (+1℃～+20℃)</li> <li><input type="checkbox"/> 中温庫 (+15℃～+19℃)</li> <li><input type="checkbox"/> 貴重品庫</li> <li><input type="checkbox"/> 動物室</li> <li><input type="checkbox"/> 使用しない</li> </ul> <p>2. 変更</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="text"/>℃ → <input type="text"/>℃              常温 → <input type="text"/>℃         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="text"/>℃ → 常温  <input type="text"/> → <input type="text"/> </div> </div> <p>3. RE・ICE作業</p> <p><input type="checkbox"/> 毎 日    <input type="checkbox"/> 日おき    <input type="checkbox"/> 到着日のみ    <input type="checkbox"/> 本日のみ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">投入量</td> <td style="width: 15%;">個 数</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">ドライアイス</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">合 計</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">個 ×</td> <td style="text-align: center;">KGS =</td> <td style="text-align: center;">KGS</td> </tr> </table> <p>4. その他</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> <p style="font-size: small; margin-top: 20px;">※ 特殊保管施設のご利用に関しましては、ご要望におこたえ出来ない場合がございます。その際は、弊社より追って通知いたしますので、ご了承方お願い申し上げます。</p>	投入量	個 数	ドライアイス	合 計		個 ×	KGS =	KGS	<p>特記事項</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 5px;"></div>
投入量	個 数	ドライアイス	合 計							
	個 ×	KGS =	KGS							

IACT記入	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">受付日時</td> <td style="width: 50%;">受付者</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">月 日 時 分</td> <td></td> </tr> </table>	受付日時	受付者	月 日 時 分		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">処 理</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NACCS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">:</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>	処 理	NACCS	:	:		
受付日時	受付者											
月 日 時 分												
処 理	NACCS											
:	:											

## 別紙② IACT CARGO SERVICE (WEB)をご利用のお客様

### 1. Register Handling Instruction (指示登録画面)内の蔵置場所リストの更新(追加) Register Handling Instruction (指示書登録画面)

指示書登録

会社名	担当者*	電話番号	メールアドレス*
国際空港上屋	空港 太郎	0476330000	XXXXX@aaaa.co.jp
空港コード	AWB	HAWB	検索
NRT			
個数	重量 (Kg)	品名	
0	0.0		

選択されたNACCS便名: +

緊急指示: +

蔵置指示: +

取扱指示: +

保存 クリア

- 蔵置指示欄を選択後、次の通り、蔵置場所リストが表示されますので、ご希望の蔵置場所を選択してください。

蔵置指示:

蔵置場所\*

- AVI
- DIP
- FRC
- FRL
- FRM
- FRZ
- FRZ/-15
- FRZ/-5
- MEC
- MEM
- RRA
- SPX
- SVL
- VAL

#### 新規追加される蔵置場所:

- FRL (定温庫、+1℃~+20℃)
- FRZ (冷凍庫、-20℃)
- MEM (薬品庫 1、+15℃~+25℃)
- MEC (薬品庫 2、+2℃~+8℃)

### 2. 利用開始日 (依頼受付開始日)

- 2月1日到着分より、1月29日(月)10:00から受付開始

### 3. 注意事項

- 1月31日到着分までの蔵置指示は、現行通りの依頼方法となります。
- ご利用開始日前に新温度指示コードをご使用された場合は、適切な蔵置指示を受けられないことがあります。
- 2月1日到着分より、FRZ/-15およびFRZ/-5の指示を選択された場合、FRZ(冷凍庫、-20℃)として受付させていただきます。

ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡をお願い致します。

国際空港上屋(株) 情報システム室 Tel : 0476-32-2927 担当 : 小高

以上

## 別紙③ HMI メッセージでのご依頼をご利用のお客様

### 1. 新温度指示コード

庫名	施設	設定温度	温度指示コード
冷凍庫	CCC	-20℃	H
冷蔵庫	CCC	+5℃	C
定温庫(新)	CCC	+1℃~+20℃	L
薬品庫 1(新)	CCC	+15℃~+25℃	M
薬品庫 2(新)	CCC	+2℃~+8℃	S
中温庫	A 棟	+15℃~+19℃	Q

### 2. ご利用開始日（依頼受付開始日）

- 2月1日到着分より、1月29日(月) 10:00から受付開始

### 3. 注意事項

- 1月31日到着分までの温度指示は、現行通りの依頼方法となります。
- ご利用開始日前に新温度指示コードをご使用された場合は、適切な温度指示を受けられないことがあります。
- 2月1日到着分より、現行の-5℃冷蔵庫(コード：F)および-15℃冷蔵庫(コード：G)の指示を受信した場合、-20℃冷凍庫(コード：H)として受付させていただきます。

ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡をお願い致します。

国際空港上屋(株) 情報システム室 Tel：0476-32-2927 担当：小高

以上